

主菜单

实时数据

告警处理

历史数据

历史报警

历史曲线

历史报警

报警通知

电话通知

历史报警

报警通知

报警分析

报警设置

三 搜索... 数据界面 × 历史曲线 ×

监测点

GCP办公室

传输器

GCP药房温度

间隔

5分钟

时间

2025-03-01 00:00

2025-04-02 00:00


查询

打印

GCP办公室

< 11 11 - 24 > 24

6

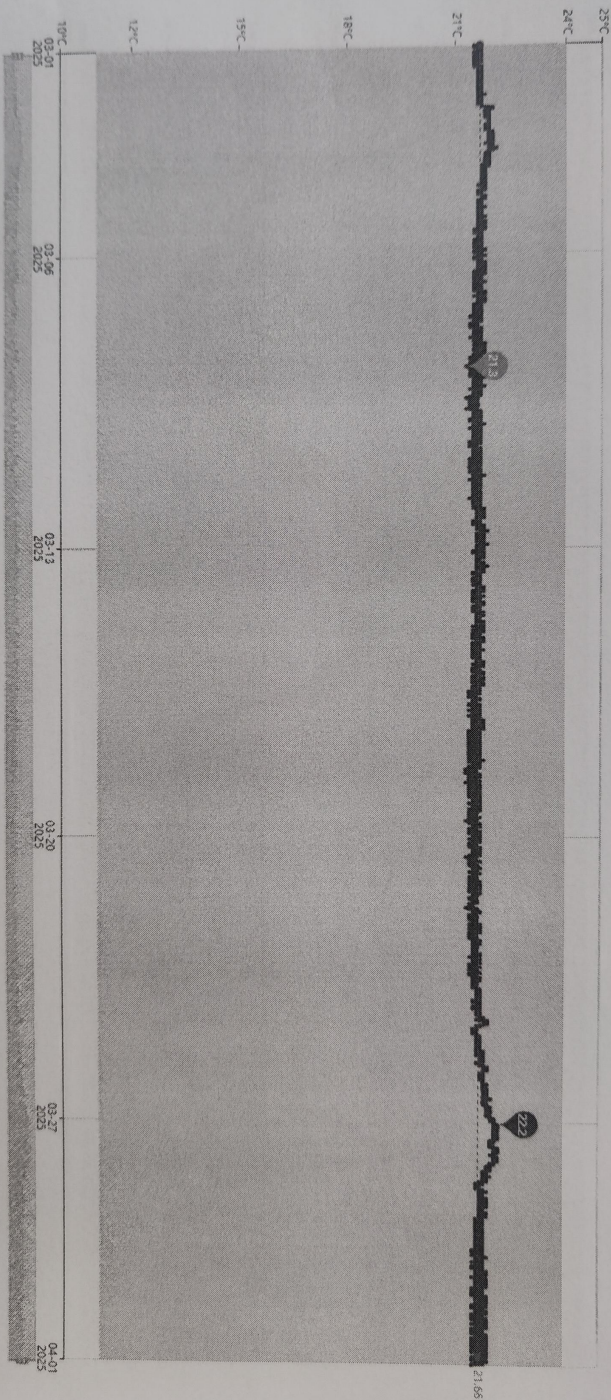

2025.4.7

“短链”冷链集中处理公共服务中心

监测点

GCP办公室

4. 传输层 GCP 流量: 湿度

间隔: 5分钟

时间


2025-03-01 00:00

2025-04-03 00:00

O. H. M.


GCP办公室

☐ < 40 ☐ 40 - 70 ☐ > 70

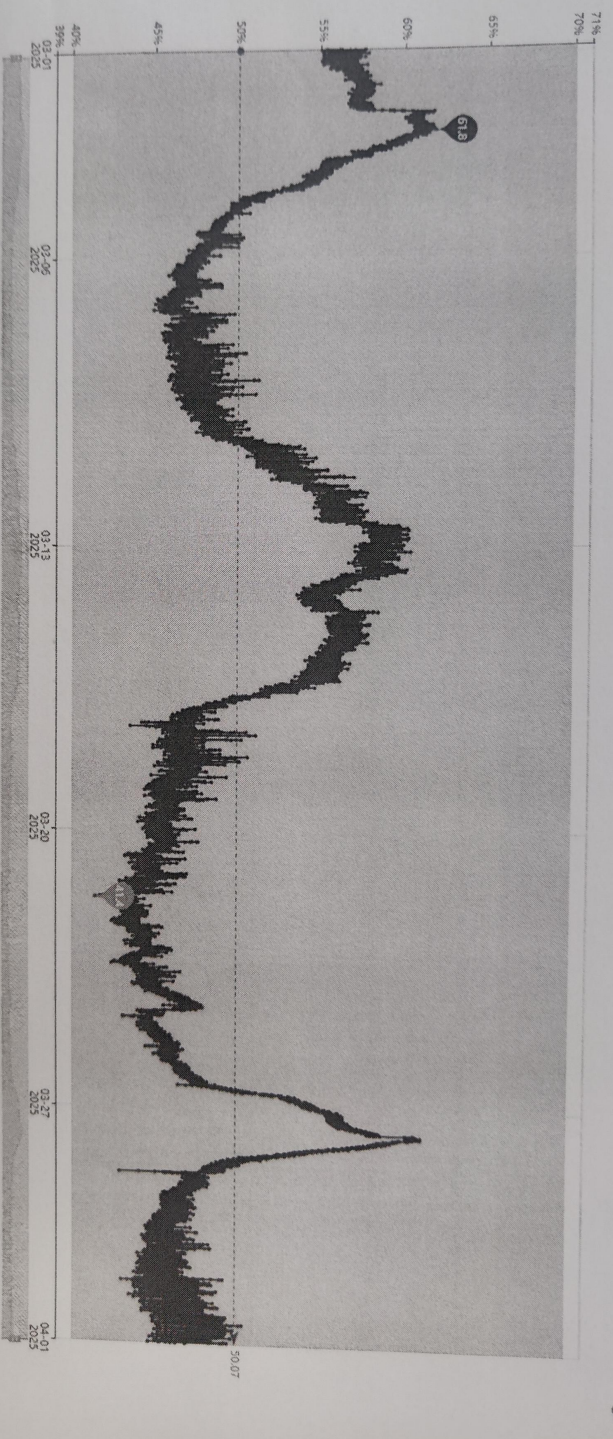


2025. 4. 7


药房湿度

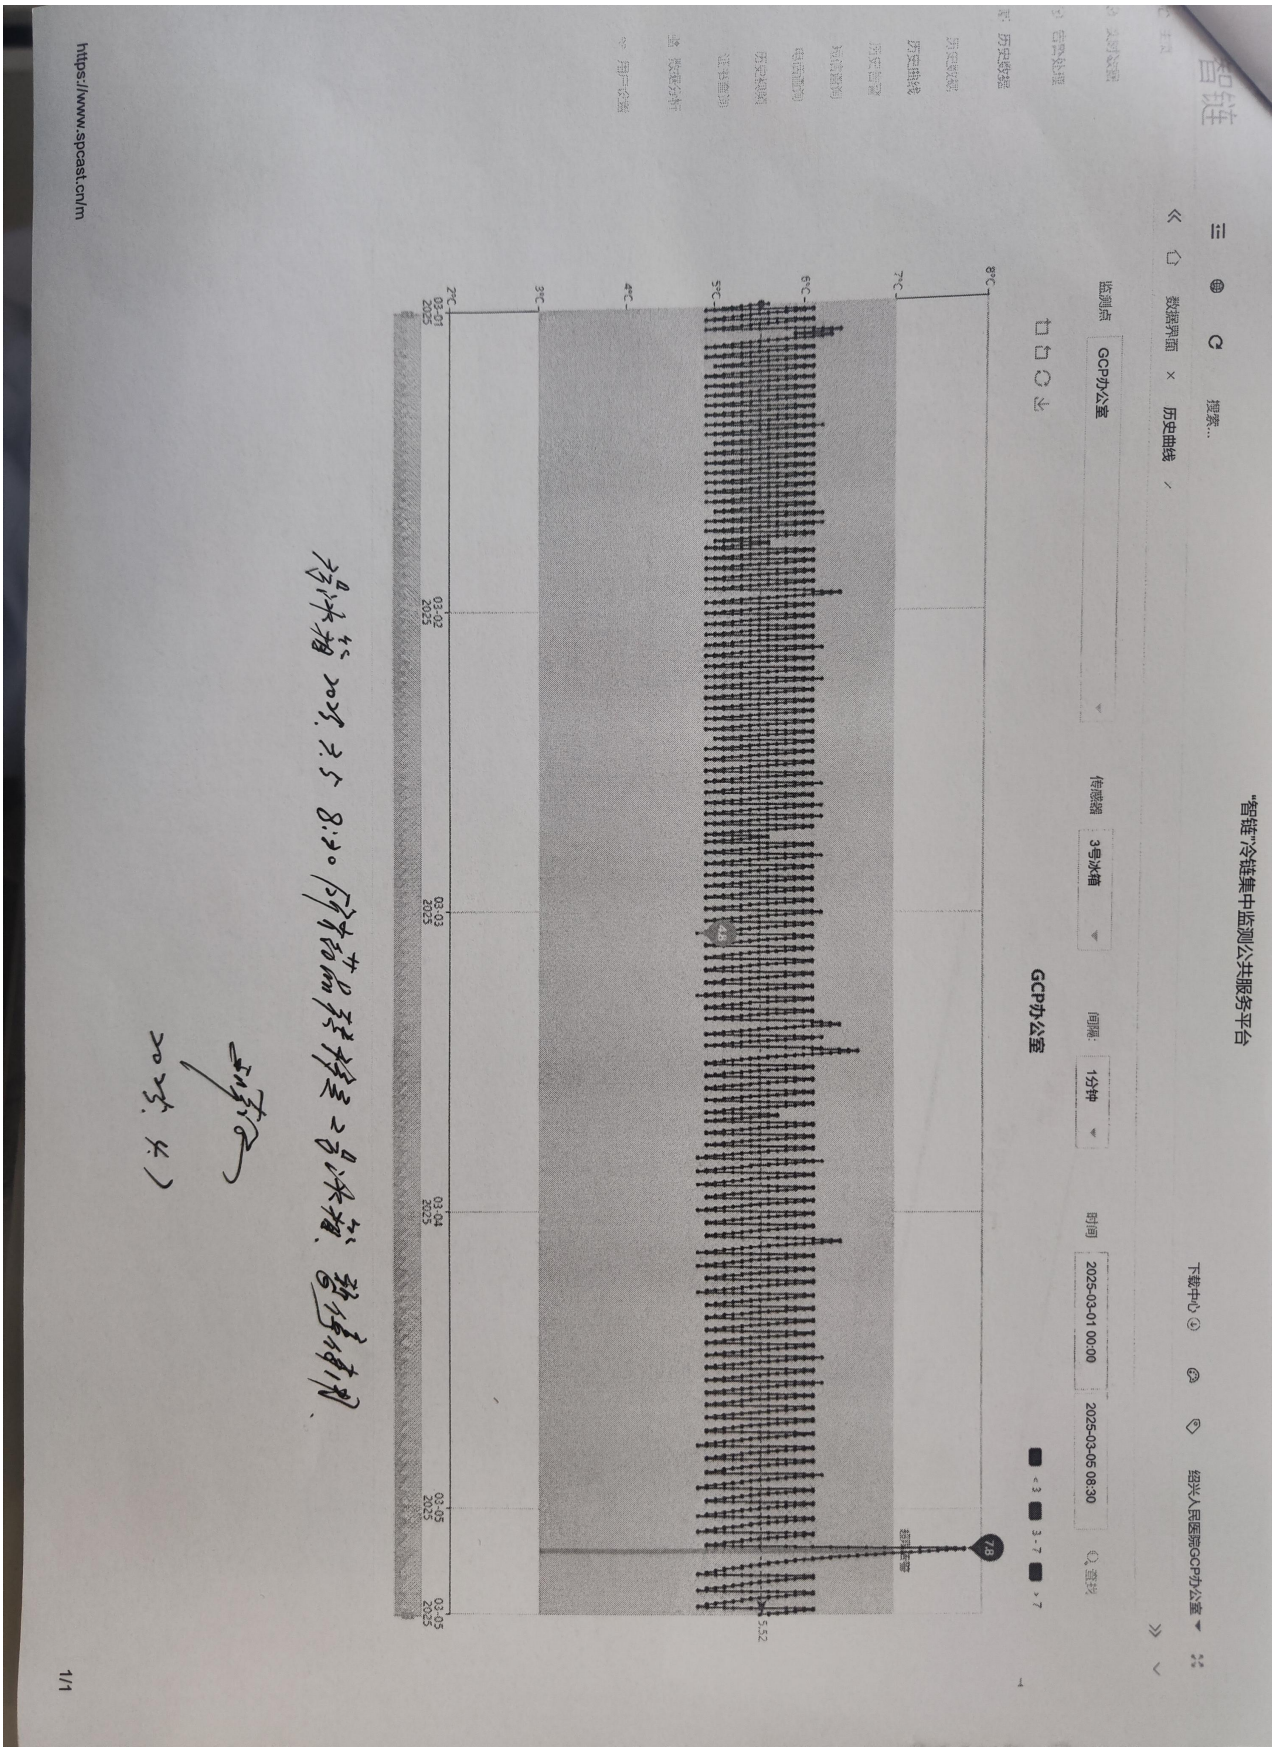

3 号冰箱

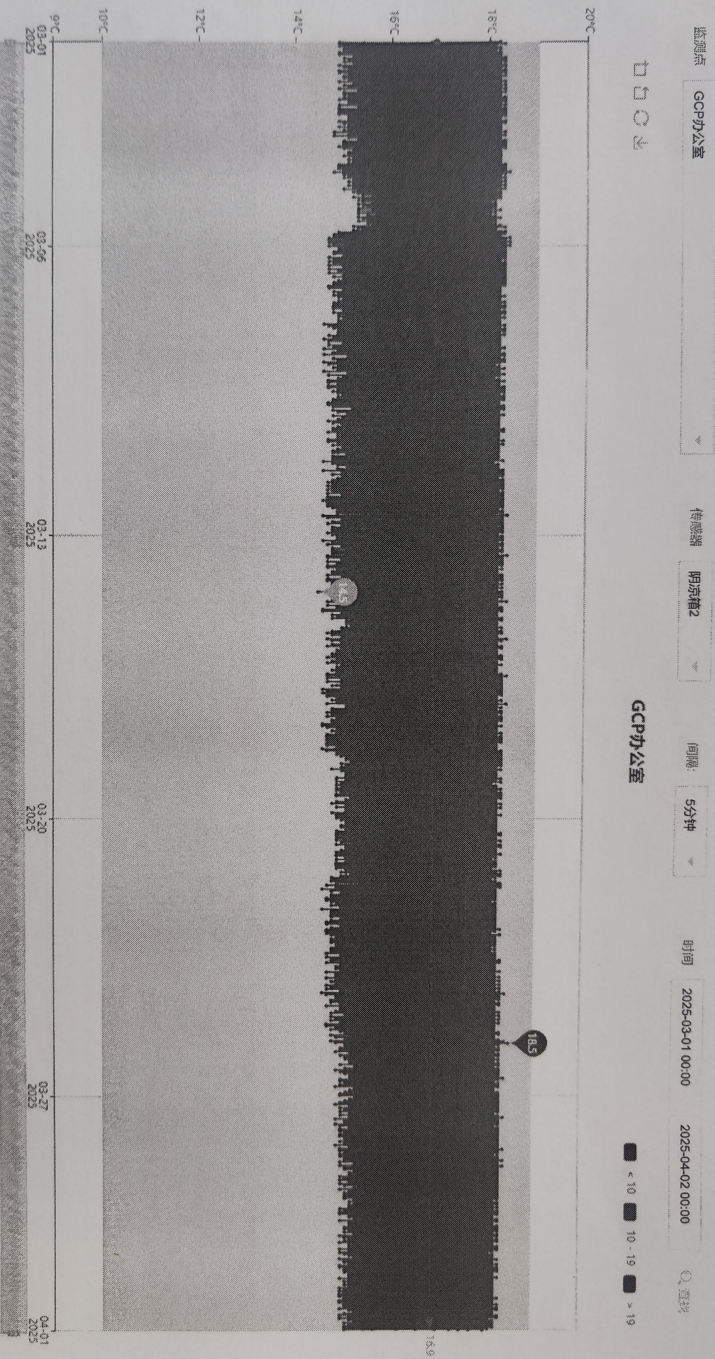

2025. 4. 7

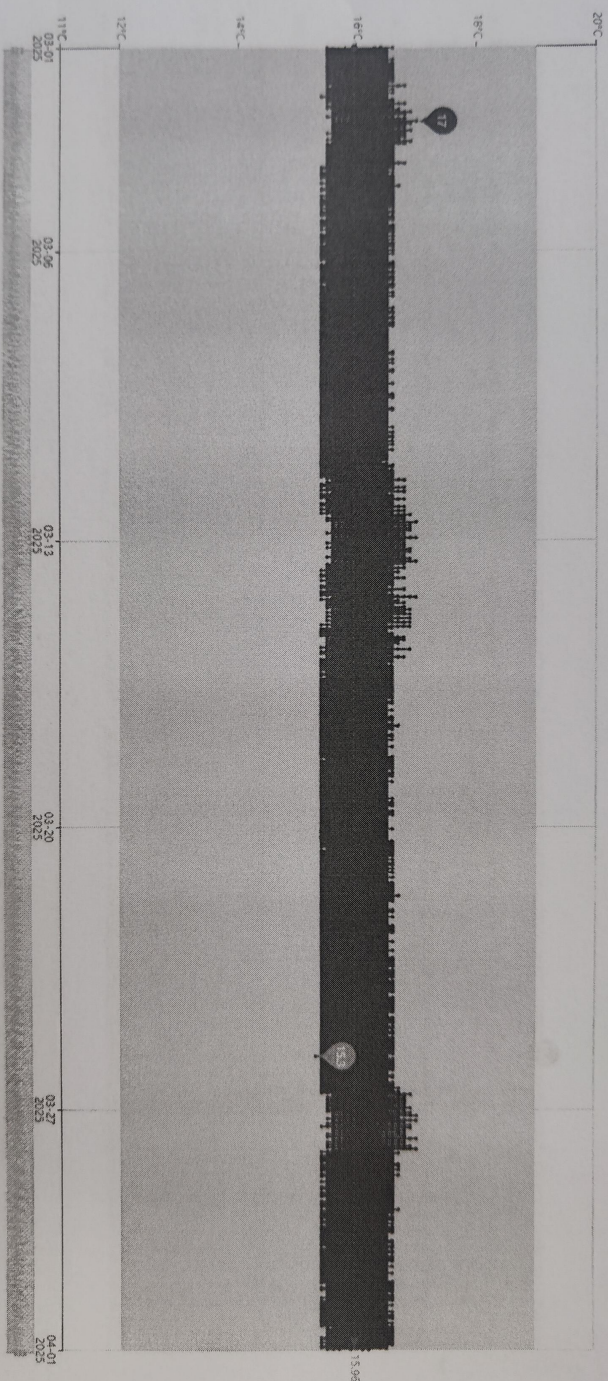

2025.4)

阴凉柜 1